

2021 年 12 月安全隐患整改情况

单位 (地点)	负责人	隐患描述	整改 结果	整改结果
土木与水利工程学院 土木楼东侧大厅	曹广学	 废液桶未张贴废液标签	已整改	 两个废液桶已被厂家运回，均已按照标准操作处理。

土木与水利工程学院 土木楼 106	龚淼	 电源线连接不规范	已整改	 插线板已整改
电气与自动化工程学院 电学平房	周儒	 灭火器压力不够，需要更换		 已更换保质期内的二氧化碳灭火器， 联系保卫处现场勘查，明确符合规范

电气与自动化工程学院电学平房	周儒	 实验室内大型设备较多，空间密闭，且有氧气和氩气瓶，需要按要求安装氧气浓度报警器
-----------------------	-----------	--

				 已按要求重新存储丙酮、氢氟酸等化学品，丙酮放置于有毒有害药品柜、氢氟酸放置于酸碱柜。
建筑与艺术学院 001 室 建筑模型实验室	翁欣然	 破损的玻璃镜面应及时运走处理	已 整 改	 破损玻璃镜面已运走

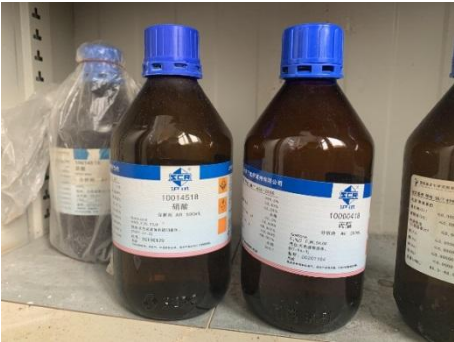
建筑与艺术学院 015 室 雕塑实验室	陈贤	 消防灭火装置被阻挡	已整 改	 挡住灭火装置的雕塑 已移走
建筑与艺术学院 015 室 雕塑实验室	陈贤	 油漆喷料与大量易燃的纸箱、木料集中堆放	已整 改	

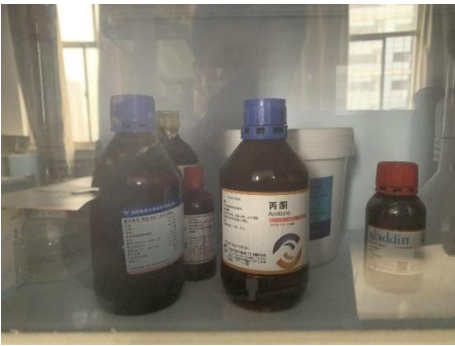
				 已将易燃物品清理， 并将储藏室整理干净
材料科学 与工程学院宣城校区 材料工程系综合实验 楼— 107 室	陈妍	 氧气安全阀不宜用于其他气瓶	已 整 改	 已拆除，已换专用气 阀

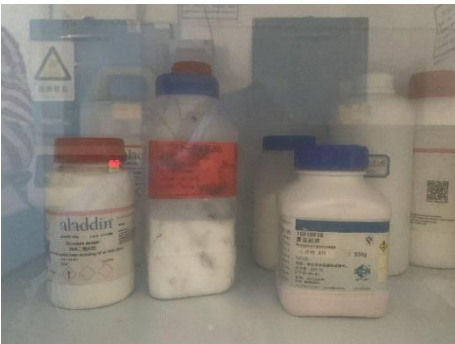
材料科学与工程学院 (材料楼 902)	杜晓东	 电源插座裸露	已 整 改	 已维修
材料科学与工程学院 (材料楼 902)	杜晓东	 管制类化学试剂(丙酮)存放不符合规范要求	已 整 改	 已按照要求使用专用 柜双锁管理

材料科学与工程学院 (材料楼 907)	项宏发	 气体管路无标识	已 整 改	 已标识
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	项宏发	 化学试剂空瓶存放不符合规范要求	已 整 改	 化学试剂空瓶已清理

材料科学与工程学院 (材料楼 912 室)	刘节华	 大功率设备从通风橱插座取电	已 整 改	 已整改，并禁止大功率设备从通风橱插座取电
材料科学与工程学院 (材料楼 808 室)	石敏		已 整 改	 已放入专用柜

				
		普通文件柜存放管控类化学试剂（丙酮、硝酸等）		
材料科学与工程学院（材料楼 811 室）	王雷 张发宝		已 整 改	 过氧化苯甲酰存量少，现已消耗完毕，以后按规定储存
		普通文件柜存放管控类化学试剂(过氧化苯甲酰)		

材料科学与工程学院 (材料楼 811 室)	王雷 张发宝	 大功率设备从通风橱插座取电	已 整 改	 已整改，并禁止大功率设备从通风橱插座取电
材料科学与工程学院 (材料楼 811 室)	王雷 张发宝		已 整 改	 已放入专用柜双锁管理

		 PP 防腐柜存放管制类化学品（丙酮、重铬酸钾）		
材料科学与工程学院 （材料楼 710 室）	徐光青	 气体管路无标识	已 整 改	 已标识

材料科学与工程学院 (材料楼主楼 5 楼实 验室 505, 507 等)	罗来马	实验室未张贴信息牌	已 整 改	实验室已经张贴信息 牌
材料科学与工程学院 (材料楼 302 室)	汪冬梅	试剂空瓶放置不符合规范要求	已 整 改	已清理

材料科学与工程学院 (材料楼 S302 室)	咎祥	 危化品试剂存放不符合规范要求（苦味酸、氢氟酸、硝酸）	已 整 改	 已将危险试剂放入专用柜
材料科学与工程学院 (材料楼 S302 室)	咎祥	 高温设备缺少警示标识	已 整 改	 已增加危险标识

材料科学与工程学院 (材料楼 N213 室)	蒋阳	 实验室堆放大量物品，空间狭窄	已 整 改	 物品已清理
材料科学与工程学院 (材料楼 N215 室)	蒋阳	 实验室存放大量设备，空间狭窄	整 改 中	 已清理，待项目结束后拆除

材料科学与工程学院 (材料楼 N215 室)	蒋阳	管制类药品没有按照要求存放 氢氟酸存放于通风橱中，无人值守	已 整 改	药品已放入柜子双锁 管理
-----------------------------------	-----------	--	----------------------	---

材料科学与工程学院 (材料楼 N2 (4) 室)	张勇	 气体钢瓶未固定	已 整 改	 钢瓶为其他课题组， 已移走
材料科学与工程学院 (材料楼 S2 (4) 室)	刘宁	 化学品存放不符合规范要求	已 整 改	 化学品已按照要求入 柜

材料科学与工程学院 (材料楼 S202 室)	项宏发	 气体钢瓶未固定	已 整 改	 钢瓶已固定
材料科学与工程学院 (材料楼 S106 室)	张博/ 钟志宏	 实验室存放大量设备、物品，阻挡消防通道	已 整 改	 已整理

材料科学与工程学院 (西教学楼 407 室)	钟志宏	 实验室未张贴安全信息牌	已 整 改	 已张贴安全信息牌
材料科学与工程学院 (西教学楼 407 室)	钟志宏	 大功率设备从通风橱取电	已 整 改	 已整改，并禁止从通 风橱取电

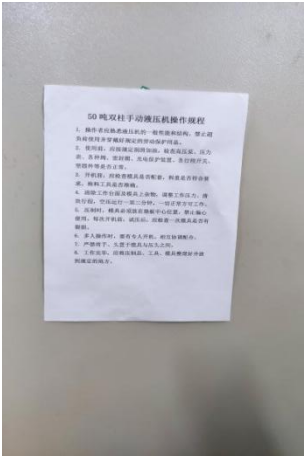
材料科学与工程学院 (西教学楼 405 室)	李先芬	 实验室未张贴安全信息牌	已 整 改	 已张贴安全信息牌
材料科学与工程学院 (西教学楼 404 室)	王岩	 实验室未张贴安全信息牌	已 整 改	 已张贴安全信息牌

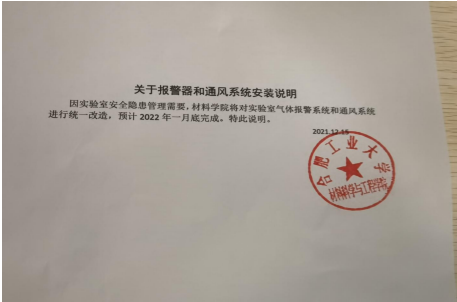
材料科学与工程学院 (西教学楼 404 室)	王岩	 甲类易燃化学品（赤磷）存放不符合规范要求	已 整 改	 已按规定将危险化学品赤磷存放在试剂柜中，双锁双人管理。
材料科学与工程学院 (西教学楼 404 室)	王岩	 管控化学品（硼氢化钠）存放不符合规范要求	已 整 改	 已按规定将危险化学品硼氢化钠存放在试剂柜中，双锁双人管理

材料科学与工程学院 (西教学楼 404 室)	王岩	 气体钢瓶未固定，无状态信息牌	已 整 改	 气瓶已固定，并按规 定悬挂使用状态信息 牌
材料科学与工程学院 材料楼 先进功能材料 102 室	杨新宇	 操作规程张贴位置太高	已 整 改	 已在靠近设备处再次 张贴

材料科学与工程学院 材料楼 先进功能材料 102 室	杨新宇	探头报警器安装位置不对
---	------------	--

材料科学与工程学院 材料楼 N1（2）室	杨新宇	 探测器无探头种类标识	已 整 改	 已标识
材料科学与工程学院 材料楼 工程中心 N1(4)	夏永红	 配电箱废弃不用未拆除	已 整 改	 已维修

材料科学与工程学院 材料楼 工程中心 N1(4)	夏永红	  仪器缺少操作规程，空压机没校准临界线	已 整 改	 安全界限已做好。  操作规程已做好
---	------------	---	----------------------	--

材料科学与工程学院 材料楼 真空烧结室 N104	舒霞	 气瓶柜未接外排风，未通电	整改中	 外排风装置整改报学院统一处理。
材料科学与工程学院 材料楼 真空烧结室 N104	舒霞	 气体无泄漏报警装置	整改中	 气瓶已搬走，外排风装置整改报学院统一处理。

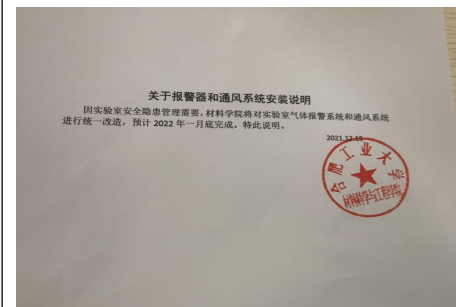
材料科学与工程学院
材料楼
N201

陈鹏起

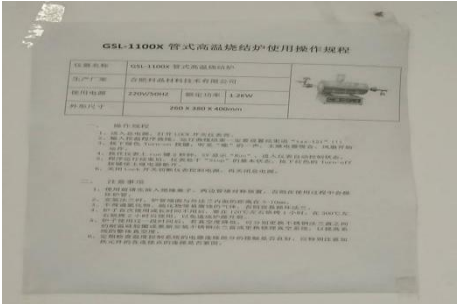


无通排风、无气体浓度报警器

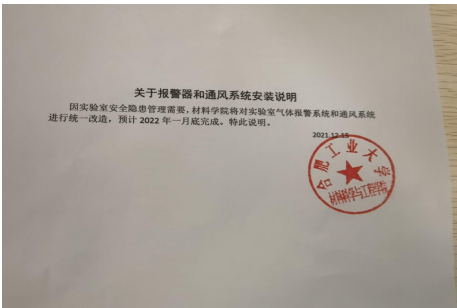
整改中

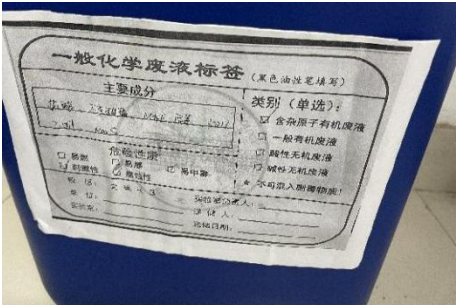


排风和气体浓度报警器学院规划统一安装

材料科学与工程学院 材料楼 N206	洪涛、 王永红	 无操作规程	已整改	 操作规程已制定
材料科学与工程学院 材料楼 压电陶瓷工艺室 N210	付健	 易制爆试剂硝酸铅等存放在普通试剂柜中	已 整 改	 已将硝酸铅等易制爆试剂整理出来，实行双锁管理。

材料科学与工程学院 材料楼 压电陶瓷工艺室 N210	付健	 有大量的氢氟酸	已 整 改	 实行双锁管理
材料科学与工程学院 材料楼 铁电综合分析室 N209	付健	 文件柜中存放易制爆试剂硝酸钙	已 整 改	 已将硝酸铅等易制爆试剂整理出来，实行双锁管理。

材料科学与工程学院 材料楼 N213	蒋阳	 气瓶未接外排风	整改中	 已初步处理，排风系统待学院统一规划处理。
材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 化学与化工楼 114 实验室	陈妍	 钢瓶无防震圈，无安全帽	已整改	 已安装防震圈和安全帽

材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 化学与化工楼 202 实验室	陈妍	 钢瓶无防震圈，无安全帽	已 整 改	 已安装防震圈和安全帽
材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 化学与化工楼 203 实验室	蔡婧、 孙振杰	 酸碱等废液混存在一个废液桶内（详见照片），无防漏液托盘	已 整 改	 废液桶已配漏液托，废液桶已封存禁止使用，等待 2022 年 1 月份统一回收。

材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 化学与化工楼 203 实验室	蔡婧、 孙振杰	 钢瓶无防震圈，无安全帽	已 整 改	 已安装防震圈和安全 帽
材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 化学与化工楼 208 实验室	汪嘉 恒、鲍 智勇	 钢瓶无防震圈，无安全帽	已 整 改	 已安装防震圈和安全 帽

材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 107	陈妍	 气瓶选用塑料管，容量老化脱落，未使用的钢瓶无安全帽、防震圈等安全措施。	已 整 改	 已安装防震圈和安全帽
材料科学与工程学院 宣城校区材料工程系 002 实验室		 墙体受潮脱落，水管下方有电线管路（漏水部位电闸已暂时断开）。	整 改 中	 经宣城校区物业多次维修，目前无受潮漏水现象。