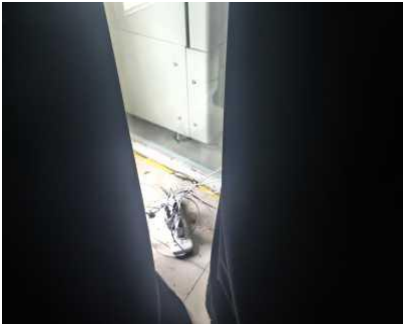
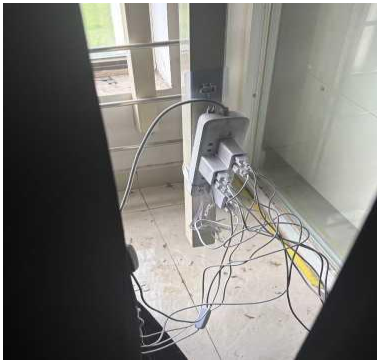
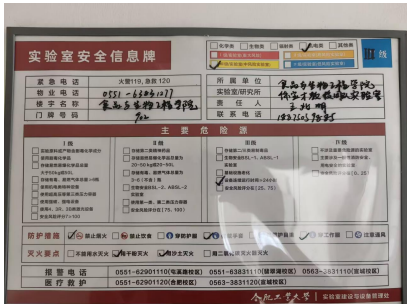


2026 年 6 月实验室安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否 整改	整改结果
化学与化工学院 (升华楼 409)	石琨	 强氧化剂（五氧化二钒）与低闪点 易燃液体（甲醇、乙酸乙酯）混放	已整改	 已分区存放
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 氧气瓶用氩气表	已整改	 已换氧气瓶用表
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1219-1)	钱金贵	 观察窗被遮挡	已整改	 已移去观察窗被遮挡
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1219-5)	徐苗	 观察窗被遮挡	已整改	 已移去观察窗被遮挡


食品与生物工程学院 (食品学科楼 510)	胡繁		已整改	
		接线板置地		接线板不置地
食品与生物工程学院 (食品学科楼 903)	倪永升		已整改	
		接线板置地且线路杂乱		接线板置已固定且理清线路
食品与生物工程学院 (食品学科楼 902)	王兆明		已整改	
		实验室分级分类不准确, 有连续运行时间超过 24 小时的设备		实验室分级分类不准确, 有连续运行时间超过 24 小时的设备
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)	章建国		已整改	
		配电箱下面堆满杂物		已清理配电箱下面杂物

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	 氢气瓶和氧气瓶混放，通风橱内堆满试剂，气瓶柜没有开	已整改  氢气瓶和氧气瓶已分开放置，通风橱已整理，气瓶柜已经运行
化学与化工学院 (升华楼 306)	秦海利	 实验室卫生脏乱差	已整改  保持实验室环境卫生整洁
化学与化工学院 (升华楼 404)	徐卫兵	 实验室内堆放杂物	已整改  移除实验室内杂物

化学与化工学院 (升华楼 404)	徐卫兵	 管控类化学品（甲苯）没按照规定存储	已整改	 按照易制毒化学品管理要求合规存放
化学与化工学院 (升华楼 712)	夏磊	 配电箱下面存放纸箱	已整改	 移开配电箱下面的纸箱
化学与化工学院 (升华楼 712)	夏磊	 配电箱保护盖缺失	已整改	 加装配电箱保护装置
化学与化工学院 (升华楼 725 东)	郑正	  管控类化学品（甲苯、三氯甲烷）未按照要求存储	已整改	  易制毒化学品储存规范，台账清晰、双人双锁

化学与化工学院 (升华楼 715)	郭振国	 用矿泉水瓶存放试剂	已整改  撕去原标签，重新张贴品名标签
化学与化工学院 (升华楼 705 西)	李明明	 废液收集桶桶盖未封闭，处于敞开状态	已整改  将废液桶的盖子盖好
化学与化工学院 (升华楼 705 东)	朱成峰	 实验室卫生脏乱差	已整改  保持实验室环境卫生整洁
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 配电箱前摆放物品，配电箱保护盖缺失	已整改   移开配电箱前的杂物，配电箱加装保护装置

材料科学与工程学院 (材料楼 S2(5))	黄中月		已整改	
		化学品存储不规范		化学品规范存储
材料科学与工程学院 (材料楼 S2(2))	夏永红		已整改	
		实验室安全信息牌未更新		更新实验室安全信息牌
材料科学与工程学院 (材料楼 513)	陈雷		已整改	
		化学品存储不规范		化学品规范存储
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	宋晓辉		已整改	
		气瓶未固定		气瓶有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 505)	罗来马		已整改	
		废液暂存区设置不规范，无防渗漏托盘		废液暂存区规范设置，增加防渗漏托盘

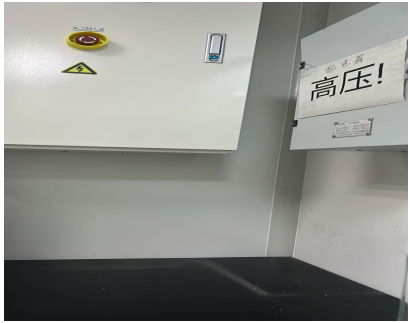材料科学与工程学院 (材料楼 107)	罗来马	 气瓶管道连接不紧密	已整改	 气瓶管道连接处增加卡箍
材料科学与工程学院 (材料楼 106)	杨新宇	  气瓶无标识牌, 水池堵塞	已整改	  增加气瓶标识牌, 清理水池
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1110)	李宜明	  纸箱堆积太高易倒塌, 配电箱下放易燃物	已整改	  已整理纸箱, 清除配电箱下放易燃物

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 运行的设备旁边堆满杂物
-----------------------------------	------------	--